



# UMWELT PRÜF- UND ÜBERWACHUNGSSTELLE

des Landes OÖ



## Prüfbericht

Staubniederschlag und Schwermetalle  
in Vöcklamarkt

Jahresbericht 2024







**Prüfbericht**  
**Staubniederschlag und Schwermetalle in Vöcklamarkt**  
**Messprogramm 2024**

**PRÜFSTELLE:** Umwelt Prüf- und Überwachungsstelle  
des Landes Oberösterreich  
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft  
Abteilung Umweltschutz  
Prüfbereich:  
Chem.- analyt. Labor  
Goethestraße 86  
4021 Linz  
Tel.: (+43 732) 77 20 - 136 43

**AUFTRAGGEBER/IN:** Oö. Umweltschutz  
Kärntnerstraße 10-12  
4020 Linz

**AUSSTELLUNGSDATUM:** 05. März 2025

**FÜR DIE PRÜFSTELLE**  
**ALS ZEICHNUNGSBERECHTIGTER:**

**Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Mayrhofer**

**Hinweise:**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die Verwendung einzelner Daten ohne Berücksichtigung des Gesamtzusammenhanges kann zu einer Verfälschung der Aussage führen. Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes ist deshalb ohne Zustimmung der Prüfstelle nicht gestattet. Die Daten können anonymisiert von der Prüfstelle für statistische Zwecke verarbeitet werden.

## **IMPRESSUM**

### **Medieninhaber und Herausgeber:**

Umwelt Prüf- und Überwachungsstelle des Landes Oberösterreich

Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft

Kärntnerstraße 10-12

4021 Linz

Tel.: (+43 732) 77 20-145 50, Fax.: (+43 732) 77 20-21 45 49, E-Mail: [uwd.post@ooe.gv.at](mailto:uwd.post@ooe.gv.at)

[www.land-oberoesterreich.gv.at](http://www.land-oberoesterreich.gv.at)

Redaktion: Wiedroither S.

Mitarbeit: Kernecker T., Friedl C., Rußmair C., Herzl K.

Fotos, Grafik und Druck: Abteilung Umweltschutz

1. Auflage; März 2025

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz>

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. AUFGABENSTELLUNG</b> .....	<b>4</b>
<b>2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN</b> .....	<b>4</b>
<b>3. MESSSTELLEN</b> .....	<b>5</b>
3.1. BESCHREIBUNG DER MESSSTELLEN .....	5
3.2. LAGEPLAN DER MESSSTELLEN IN VÖCKLAMARKT .....	6
3.3. MESSZEITRAUM.....	9
<b>4. MESSMETHODIK</b> .....	<b>10</b>
4.1. PROBENAHME UND PROBENVORBEREITUNG.....	10
4.2. SCHWERMETALLANALYTIK.....	10
4.3. PRÜFSPEZIFIKATION .....	11
4.4. MESSUNSICHERHEIT:.....	11
<b>5. ERGEBNISSE</b> .....	<b>12</b>
5.1. PARAMETER STAUBNIEDERSCHLAG, BLEI UND CADMIUM .....	12
5.2. ZUSÄTZLICHE PARAMETER.....	15
<b>6. TRENDS DER JAHRESMITTELWERTE VON 2006 BIS 2024</b> .....	<b>20</b>
<b>7. LITERATUR</b> .....	<b>24</b>

## Abkürzungen:

IG-L.....	Immissionsschutzgesetz-Luft [1]
TA Luft.....	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft [3]
JMW .....	Jahresmittelwert
mg/(m <sup>2</sup> *d).....	Milligramm pro Quadratmeter und Tag
µg/(m <sup>2</sup> *d).....	Mikrogramm pro Quadratmeter und Tag
As .....	Arsen
Pb.....	Blei
Cd.....	Cadmium
Cu.....	Kupfer
Cr.....	Chrom
Hg.....	Quecksilber
Ni .....	Nickel
V .....	Vanadium
Sb.....	Antimon
Tl .....	Thallium
MP-Nr. ....	Messpunkt-Nummer
a.....	Jahr

## 1. Aufgabenstellung

Im Auftrag der Oberösterreichischen Umweltschutzbehörde (Schreiben UAnw-750219/140-2011-Nö vom 24.11.2011) werden seit 2011 von der Abt. Umweltschutz Staubniederschlagsmessungen mittels Bergerhoff-Probenehmer in der Umgebung einer gewerblichen Anlage (Sägewerk, Heizkraftwerk und Pellets Erzeugung) im Raum Vöcklamarkt durchgeführt.

Entsprechend den Vorgaben des Immissionsschutzgesetz-Luft werden die Komponenten Staubniederschlag, Blei und Cadmium bestimmt [1]. Zusätzlich werden die Parameter Arsen, Antimon, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Thallium und Vanadium gemessen.

## 2. Rechtliche Grundlagen

Im Immissionsschutzgesetz Luft sind für die Parameter Staubniederschlag, Blei und Cadmium Grenzwerte festgelegt, die in der Tabelle 1 angeführt sind. [1,2]

Tabelle 1: Grenzwerte nach dem IG-L [1]

Parameter	Einheit	Staubniederschlag	Blei	Cadmium
Grenzwert (JMW)	<b>mg/(m<sup>2</sup>*d)</b>	210	0,100	0,002

Für die Schwermetalle Chrom, Arsen, Kupfer, Vanadium, Quecksilber, Nickel, Antimon und Thallium gibt es derzeit keine gesetzliche Regelung in Österreich. Es werden die in den technischen Regelwerken angeführten Richtwerte verwendet (Tabelle 2). [3, 4]

Tabelle 2: Vorsorge- bzw. Richtwerte [3,4]

Parameter	Einheit	Ni	Cu	Cr	Tl	Sb	V	Hg	As
Richtwert TA Luft [3]	<b>µg/(m<sup>2</sup>*d)</b>	15	-	-	2	-	-	1	4
Richtwert Schutzgut Boden [4]	<b>µg/(m<sup>2</sup>*d)</b>	6	7	9	0,1	2	7	0,05	4

### 3. Messstellen

#### 3.1. Beschreibung der Messstellen

In Vöcklamarkt werden seit März 2011 die beiden Messstellen VM1 und VM2 betrieben, im August 2019 kamen die Messstellen VM3, VM4 und VM5 dazu (Tabelle 3 und Abbildungen 1-6).

Tabelle 3: Probenahmeorte in Vöcklamarkt

Mess- stelle	Adresse	Standorttyp	Koordinaten GK M31	
			Rechts- wert	Hoch- wert
VM1	Mösenbergstraße 4	Ortsgebiet	11210	317929
VM2	Bahnhofstraße 12a	Ortsgebiet	11284	317914
VM3	Volksschule Vöcklamarkt	Ortsgebiet	11119	318205
VM4	Feuerwehrhaus Vöcklamarkt	Ortsgebiet	11864	318301
VM5	Westbahnstr. 14/2	Ortsgebiet	10833	317485

Zum Datenvergleich werden die 2024 in Oberösterreich betriebenen IG-L Probenahmestellen herangezogen. [5]

Tabelle 4: Probenahmeorte 2024 in Oberösterreich [5]

Mess- stelle	Standort / Adresse	Standorttyp	Koordinaten GK M31	
			Rechts- wert	Hoch- wert
BR_1	Braunau, Kolpingplatz	verbautes Wohngebiet, Nähe Straße bzw. Busterminal	21784	346593
KRM	Kremsmünster, im Stift	verbautes Gebiet, direkt im Hof	59509	324340
KM	Linz-Kleinmünchen, Dauphinestr. 68	Dicht verbautes Wohngebiet am Stadtrand, stark befahrene Straßen, Schwerindustrie in 2 km Entfernung	72646	346701
NEW	Linz-Neue Welt, Wiener Str.233 (Straßenbahn-Umkehr.)	Westen: Stark befahrene Straße, Wohngebiete; Osten: Industriegelände	72906	348929
ROE	Linz-Römerbergtunnel, Parkpl. Klammstr., hinter dem Haus Promenade 37	Stark befahrene Straße, Tunnelportal, städtisches Wohngebiet	70349	352233
SPA	Linz-Stadtpark, Stadtpark Noßbergerstr., hinter der Museumsstraße 34a	städtisches Wohngebiet	71563	352434
MP101	Steyregg, Freizeitzentrum, Dammkrone	locker verbautes Mischgebiet am Stadtrand, stark befahrene Straße	76752	349721
BSW	Wels, Linzer Str. Container Messnetz	Gewerbegebiet, stark befahrene Straße	52406	336513

### 3.2. Lageplan der Messstellen in Vöcklamarkt

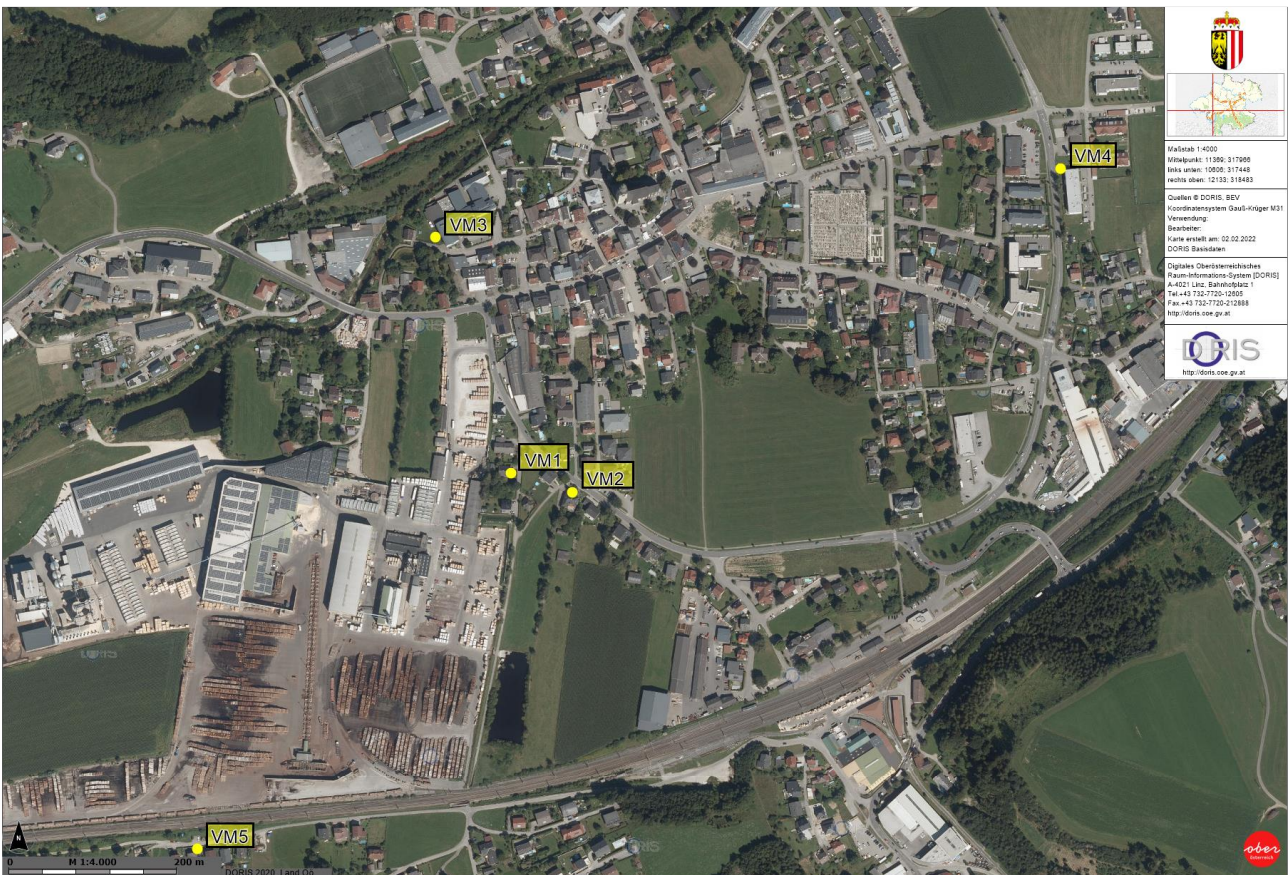


Abbildung 1: Messstellen in Vöcklamarkt

Fotodokumentation der Messstelle:

Aufstellort der Auffanggefäße in Vöcklamarkt:



Abbildung 2: Bergerhoff-Messstelle in Vöcklamarkt (VM1).





Abbildung 3: Bergerhoff-Messstelle in Vöcklamarkt (VM2).



Abbildung 4: Bergerhoff-Messstelle in Vöcklamarkt (VM3).



Abbildung 5: Bergerhoff-Messstelle in Vöcklamarkt (VM4).



Abbildung 6: Bergerhoff-Messstelle in Vöcklamarkt (VM5).

### 3.3. Messzeitraum

Die Messungen erfolgten im Kalenderjahr 2024 von 02.01.2024 bis 30.12.2024.

Tabelle 5: Messperiode 2024

Messung	Vöcklamarkt
1. Messung	02.01.2024 - 31.01.2024
2. Messung	31.01.2024 – 29.02.2024
3. Messung	29.02.2024 – 28.03.2024
4. Messung	28.03.2024 – 29.04.2024
5. Messung	29.04.2024 – 29.05.2024
6. Messung	29.05.2024 – 28.06.2024
7. Messung	28.06.2024 – 29.07.2024
8. Messung	29.07.2024 – 29.08.2024
9. Messung	29.08.2024 – 30.09.2024
10. Messung	30.09.2024 – 31.10.2024
11. Messung	31.10.2024 – 29.11.2024
12. Messung	29.11.2024 – 30.12.2024

## 4. Messmethodik

Entsprechend den Vorgaben des Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) bzw. der zugehörigen Verordnung wurden die Komponenten Staubbiederschlag, Blei, Cadmium bestimmt. [1,2]

Zusätzlich wurden noch die Parameter Arsen, Nickel, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Vanadium, Antimon und Thallium im Staubbiederschlag untersucht.

### 4.1. Probenahme und Probenvorbereitung

Die Probenahme und die Bestimmung des Staubbiederschlags erfolgten nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 4320 Blatt 2 – Bestimmung des Staubbiederschlags nach der Bergerhoff-Methode. [6]

Für die Probenahme wurden Auffanggefäße aus Kunststoff (Polyethylen) verwendet.

Diese Becher mit einem definierten Öffnungsquerschnitt werden circa vier Wochen lang im Freien exponiert. Alle Partikel, die in den Becher gelangen (auch Niederschlag wie Regen und Schnee), werden damit erfasst. Nach Einholen der Proben werden diese bis zur Trockenen eingedampft und die Masse bestimmt. Generell muss aufgrund des einfachen Messprinzips zur Staubsammlung berücksichtigt werden, dass ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Schwankungen auf zufällige oder ungewollte Verunreinigungen (Blätter, Vogelkot, Insekten, Vandalismus etc.) zurückzuführen ist.

### 4.2. Schwermetallanalytik

Der Aufschluss laut Norm EN 15841 ist in einem geschlossenen Behälter mit 8 ml Salpetersäure und 2 ml Wasserstoffperoxid durchzuführen. In Abweichung zu dieser NORM werden die Staubbiederschlagsproben nicht in einem geschlossenen Behälter in der Mikrowelle aufgeschlossen, sondern offen in einem Becherglas. Zudem wird zusätzlich 1 ml Salzsäure zum Aufschluss beigefügt, um auch Antimon und Quecksilber analysieren zu können. Der von uns angewendete Aufschluss ergibt keinen Unterschied zur EN 15841 und entspricht den in EN 14902 geforderten Wiederfindungsraten für die Elemente Blei, Cadmium Arsen und Nickel. Die Wiederfindungsraten wurden einerseits aus einem zertifizierten Referenzmaterial (CRM 2 NIES 8), sowie aus dem Vergleich der beiden Aufschlussvarianten mit Realproben ermittelt [6].

**Tabelle 6: Wiederfindungsraten der vier geforderten Elemente.**

Pb	Cd	Ni	As
103%	91%	89%	98%

Da die Elemente meist als chemische Verbindungen wie z.B. als Oxide oder silikatisch gebunden vorliegen, können einige Elemente mit dem oben beschriebenen Aufschluss nicht vollständig in Lösung gebracht werden. Minderbefunde für manche Elemente wie Antimon, Chrom etc. würden einen Aufschluss mit Flusssäure oder zusätzlich mehr Salzsäure erfordern. Dies wird nicht gemacht, da diese Elemente nicht gesetzlich geregelt sind. Die Messwerte liefern trotzdem wertvolle Anhaltspunkte auf mögliche Verursacher.

Die Bestimmung der Elemente erfolgte mittels induktiv gekoppeltem Plasma - Massenspektrometer (ICP-MS). Sämtliche Analysenergebnisse liegen über oder knapp an den geforderten Nachweisgrenzen.

#### **4.3. Prüfspezifikation**

VDI 4320 Blatt 2: Messung atomosphärischer Depositionen – Bestimmung des Staubniederschlages nach der Bergerhoff-Methode, Jänner 2012

EN 15841: Luftbeschaffenheit – Messverfahren zur Bestimmung von Arsen, Cadmium, Blei und Nickel in atmosphärischer Deposition, November 2009

#### **4.4. Messunsicherheit:**

Es ist bei den angeführten Verfahren mit nachfolgenden Messunsicherheiten zu rechnen. Angegeben wurde die erweiterte Messunsicherheit in Anlehnung nach EN 15841 (Anhang B).

**Tabelle 7: berechnete erweiterte Messunsicherheiten nach EN 15841 (Anhang B).**

Staubniederschlag	38 %
Blei	53 %
Cadmium	41 %
Thallium	28 %
Antimon	38 %
Quecksilber	55 %
Vanadium	14 %
Arsen	12 %
Nickel	11 %
Kupfer	17 %
Chrom	15 %

## 5. Ergebnisse

### 5.1. Parameter Staubniederschlag, Blei und Cadmium

Die im Bundesgesetz zum Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe (Immissionsschutzgesetz Luft, IG-L) festgelegten, im Jahresmittel geltenden Grenzwerte für Staubniederschlag, Blei (Pb) und Cadmium (Cd) sind in den rechtlichen Grundlagen (Tabelle 1) angeführt. Zur Bildung des Jahresmittelwertes sind 12 Messperioden heranzuziehen bzw. müssen mindestens 75 % der Tage eines Kalenderjahres vorliegen. [1]

**Bei allen Messstellen in Vöcklamarkt wurden diese Vorgaben erfüllt.**

In Tabelle 5 sind die zwölf Messperioden von 02.01.2024 bis 30.12.2024 detailliert angegeben. Aus den Analysenwerten wurden pro Station die jeweiligen Jahresmittelwerte gebildet, die anschließend mit den im IG-L vorgeschriebenen Grenzwerten bzw. den Richt- bzw. Vorsorgewerten verglichen wurden (siehe Tabelle 8 und 9). [1, 3, 4]

Folgende Messergebnisse konnten bei der Auswertung nicht berücksichtigt werden:

- VM1: Periode 6 - Verunreinigung durch Baustelle (Baggerarbeiten in der Nähe!)
- VM1: Periode 7 - Probe war mit Erde verunreinigt.
- VM3: Periode 8 - Probe war veralg.
- VM3: Periode 10 - Probenbecher lag am Boden.
- VM5: Periode 5 - Probe war veralg und enthielt Vogelkot.
- VM5: Periode 7 - Probe war veralg.

**Tabelle 8: Jahresmittelwerte der Messstelle in Vöcklamarkt im Vergleich im Kalenderjahr 2024**

Messstation	Exposition	Staub	Blei	Cadmium
	[Monate/ gesamt Monate]	[mg/(m <sup>2</sup> *d)]	[µg/(m <sup>2</sup> *d)]	[µg/(m <sup>2</sup> *d)]
Braunau BR_1	11/12	112	1,5	0,05
Kremsmünster	12/12	112	4,3	0,11
Linz-Kleinmünchen	11/12	97	2,0	0,05
Linz-Neue Welt	12/12	146	5,2	0,09
Linz-Römerberg	11/12	133	5,5	0,07
Linz-Stadtpark*	8/12*	96*	3,0*	0,04*
Steyregg MP101	12/12	184	7,6	0,12
Wels	12/12	73	2,4	0,06
<b>Vöcklamarkt VM1</b>	<b>10/12</b>	<b>161</b>	<b>1,8</b>	<b>0,10</b>
<b>Vöcklamarkt VM2</b>	<b>12/12</b>	<b>211</b>	<b>2,6</b>	<b>0,12</b>
<b>Vöcklamarkt VM3</b>	<b>10/12</b>	<b>118</b>	<b>2,3</b>	<b>0,08</b>
<b>Vöcklamarkt VM4</b>	<b>12/12</b>	<b>98</b>	<b>2,0</b>	<b>0,06</b>
<b>Vöcklamarkt VM5</b>	<b>10/12</b>	<b>132</b>	<b>1,8</b>	<b>0,08</b>
<b>Minimum lt. IG-L</b>	<b>9/12</b>			
<b>Grenzwert nach IG-L</b>		<b>210</b>	<b>100</b>	<b>2</b>

\* Entspricht nicht den Vorgaben (< 75 % der Tage eines Kalenderjahres)

Tabelle 9: Monatsweise Auflistung der Staubniederschlagswerte für VM1-VM5.

	Staub mg/m <sup>2</sup> *d				
	VM1	VM2	VM3	VM4	VM5
Jän.24	192	182	109	80	32
Feb.24	120	152	48	89	61
Mär.24	161	271	164	112	100
Apr.24	257	314	213	112	196
Mai.24	116	243	99	112	
Jun.24		346	236	177	276
Jul.24		167	83	102	
Aug.24	328	204		83	183
Sep.24	135	151	27	95	193
Okt.24	179	276		62	169
Nov.24	83	152	34	80	70
Dez.24	44	83	167	69	40
<b>JMW</b>	<b>161</b>	<b>211</b>	<b>118</b>	<b>98</b>	<b>132</b>

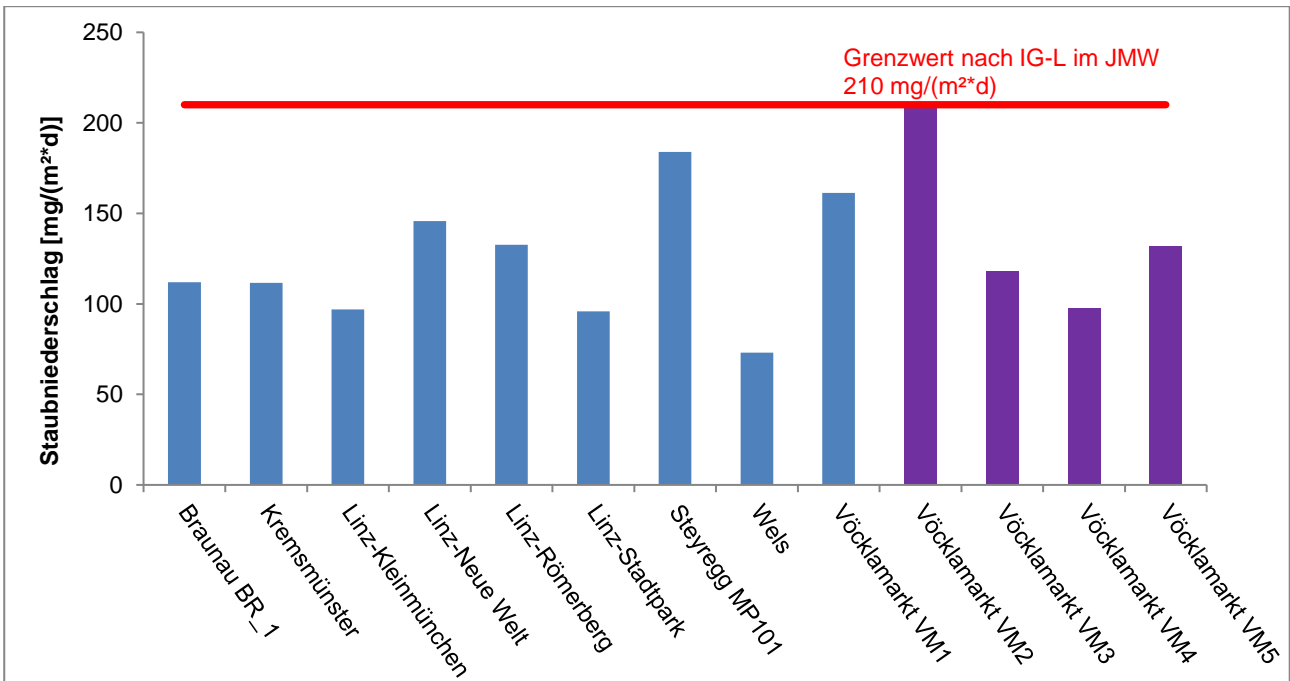


Abbildung 7: Staubniederschlag im JMW in Vöcklamarkt im Vergleich zu den Oö. Messstellen 2024

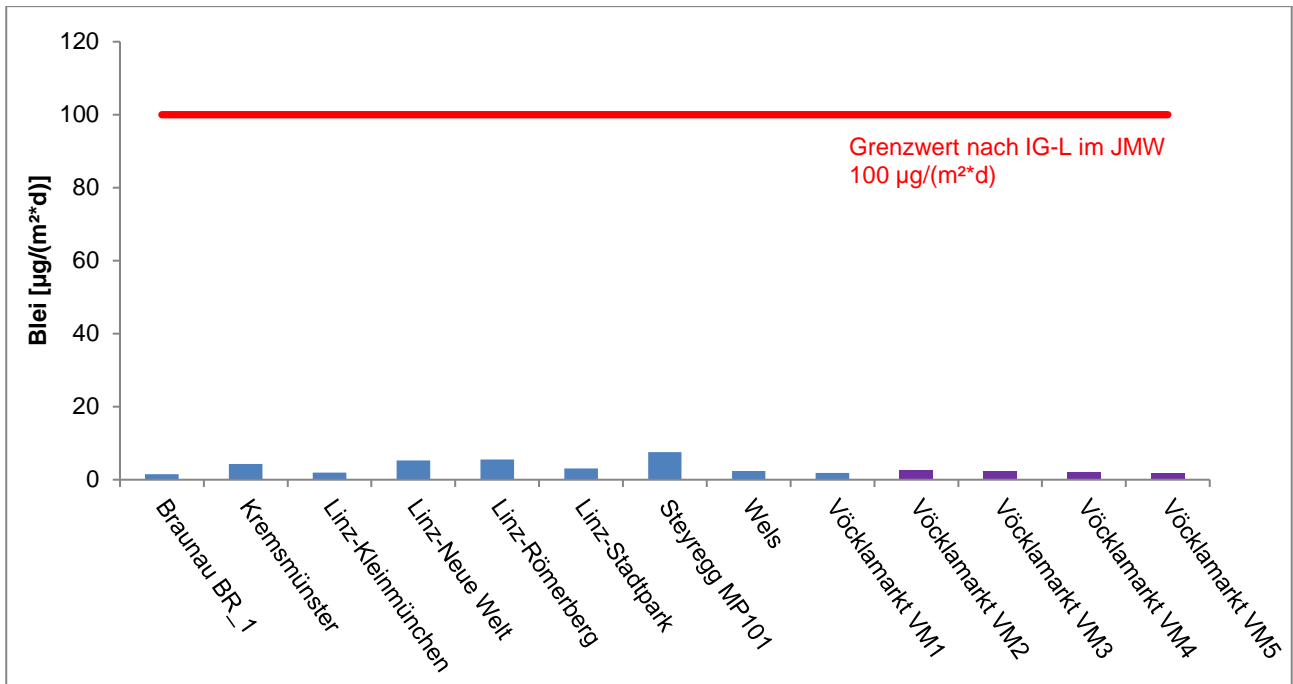


Abbildung 8: Blei im JMW der Oö. Messstellen 2024

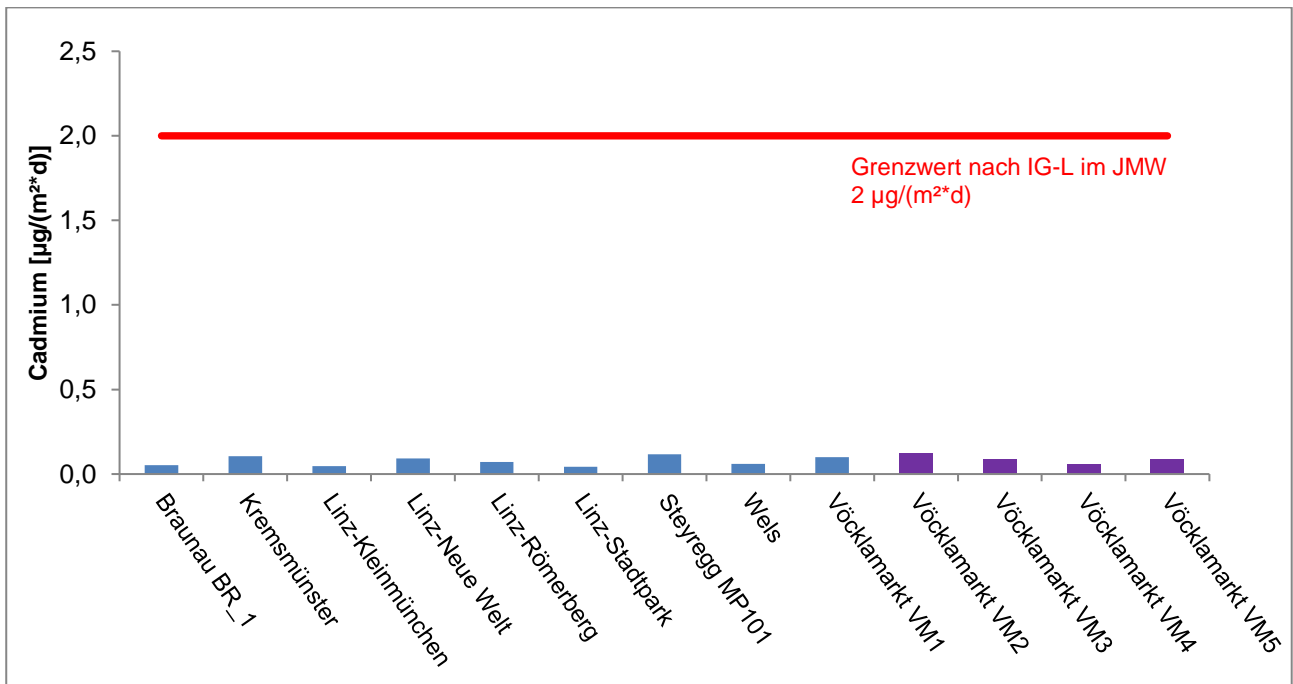


Abbildung 9: Cadmium im JMW der Oö. Messstellen 2024



## 5.2. Zusätzliche Parameter

Für die zusätzlich untersuchten Parameter Nickel, Kupfer, Chrom, Thallium, Antimon, Vanadium, Quecksilber und Arsen, für die in Österreich keine Grenzwerte vorgesehen sind, wurden zum Vergleich die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft beziehungsweise die Luftqualitätsstandards zur Umweltvorsorge (Schutzgut Boden) [3, 4] herangezogen.

Die Jahresmittelwerte für das Jahr 2024 sind in der Tabelle 10 den jeweiligen Richtwerten gegenübergestellt.

**Tabelle 10: Jahresmittelwerte der Messstellen im Vergleich, Zeitraum 02.01.2024 – 30.12.2024**

<b>Tabellen:</b>	<b>Ni</b>	<b>Cu</b>	<b>Cr</b>	<b>Tl</b>	<b>Sb</b>	<b>V</b>	<b>Hg</b>	<b>As</b>
	<b>[µg/(m<sup>2</sup>*d)]</b>							
Braunau BR_1	1,51	7,42	1,62	0,009	0,168	0,800	0,007	0,173
Kremsmünster	0,72	8,15	1,74	0,088	0,148	0,633	0,008	0,317
Linz-Kleinmünchen	5,32	8,95	3,89	0,010	0,182	1,536	0,012	0,171
Linz-Neue Welt	6,41	25,06	19,70	0,020	0,299	5,494	0,013	0,450
Linz-Römerberg	2,53	23,35	13,97	0,021	0,627	4,620	0,012	0,417
Linz-Stadtpark*	1,06*	9,73*	3,35*	0,011*	0,231*	1,417*	0,009*	0,183*
Steyregg MP101	3,14	8,39	13,44	0,045	0,209	6,340	0,071	0,863
Wels	1,41	10,19	2,58	0,011	0,263	1,039	0,024	0,175
<b>Vöcklamarkt VM1</b>	<b>1,20</b>	<b>7,27</b>	<b>1,88</b>	<b>0,014</b>	<b>0,340</b>	<b>0,839</b>	<b>0,010</b>	<b>0,210</b>
<b>Vöcklamarkt VM2</b>	<b>2,25</b>	<b>11,45</b>	<b>3,76</b>	<b>0,023</b>	<b>0,632</b>	<b>2,134</b>	<b>0,009</b>	<b>0,389</b>
<b>Vöcklamarkt VM3</b>	<b>0,85</b>	<b>6,83</b>	<b>1,56</b>	<b>0,015</b>	<b>0,190</b>	<b>0,793</b>	<b>0,007</b>	<b>0,208</b>
<b>Vöcklamarkt VM4</b>	<b>1,03</b>	<b>7,14</b>	<b>1,88</b>	<b>0,012</b>	<b>0,168</b>	<b>1,130</b>	<b>0,009</b>	<b>0,216</b>
<b>Vöcklamarkt VM5</b>	<b>1,20</b>	<b>12,68</b>	<b>1,91</b>	<b>0,015</b>	<b>0,230</b>	<b>0,935</b>	<b>0,005</b>	<b>0,203</b>
<b>Richtwert TA Luft</b>	<b>15</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>Richtwert Schutzgut Boden</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>0,1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0,05</b>	<b>4</b>

\* Entspricht nicht den Vorgaben (< 75 % der Tage eines Kalenderjahres)

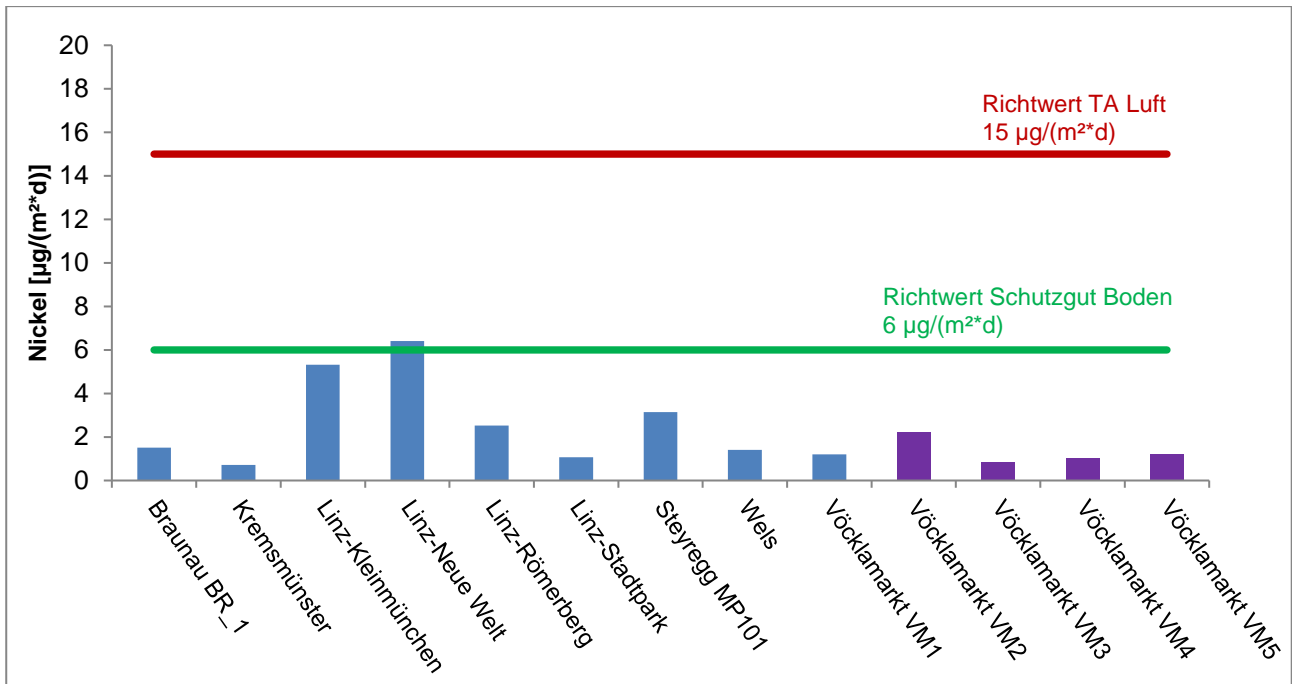


Abbildung 10: Nickel im JMW im Vergleich zu den Oö. Messstellen 2024

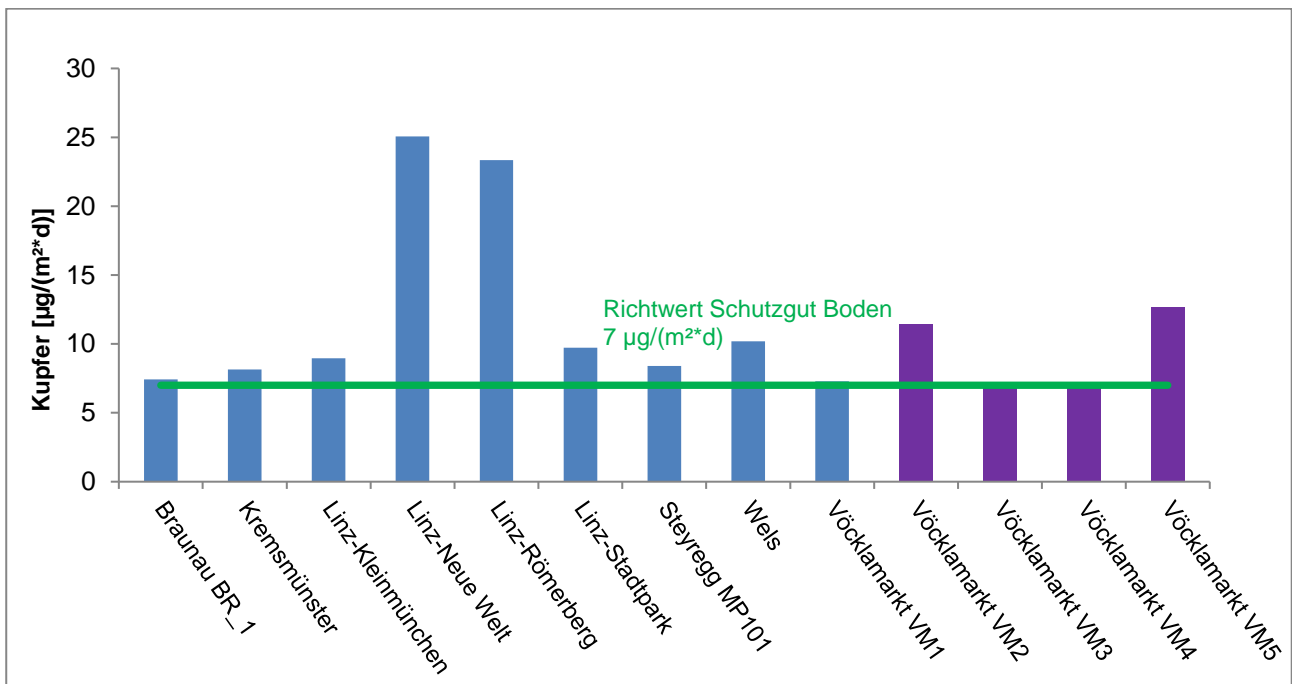


Abbildung 11: Kupfer im JMW im Vergleich zu den Oö. Messstellen 2024

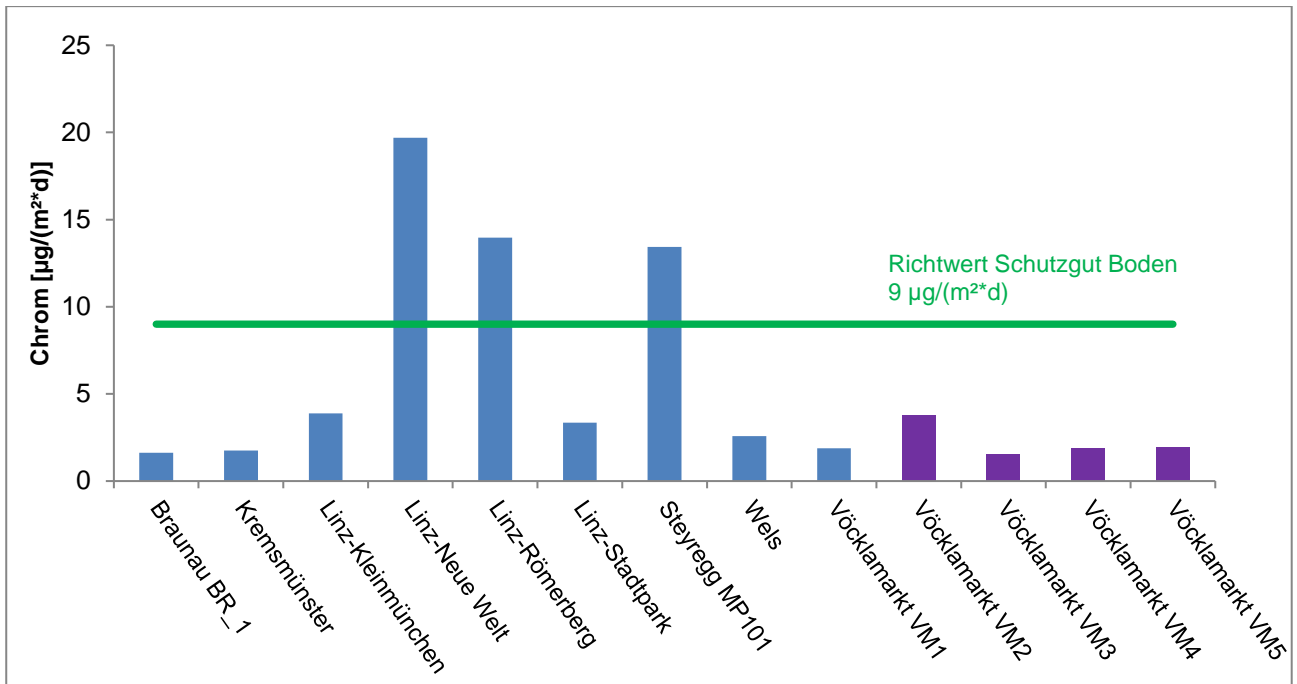


Abbildung 12: Chrom im JMW im Vergleich zu den Oö. Messstellen 2024

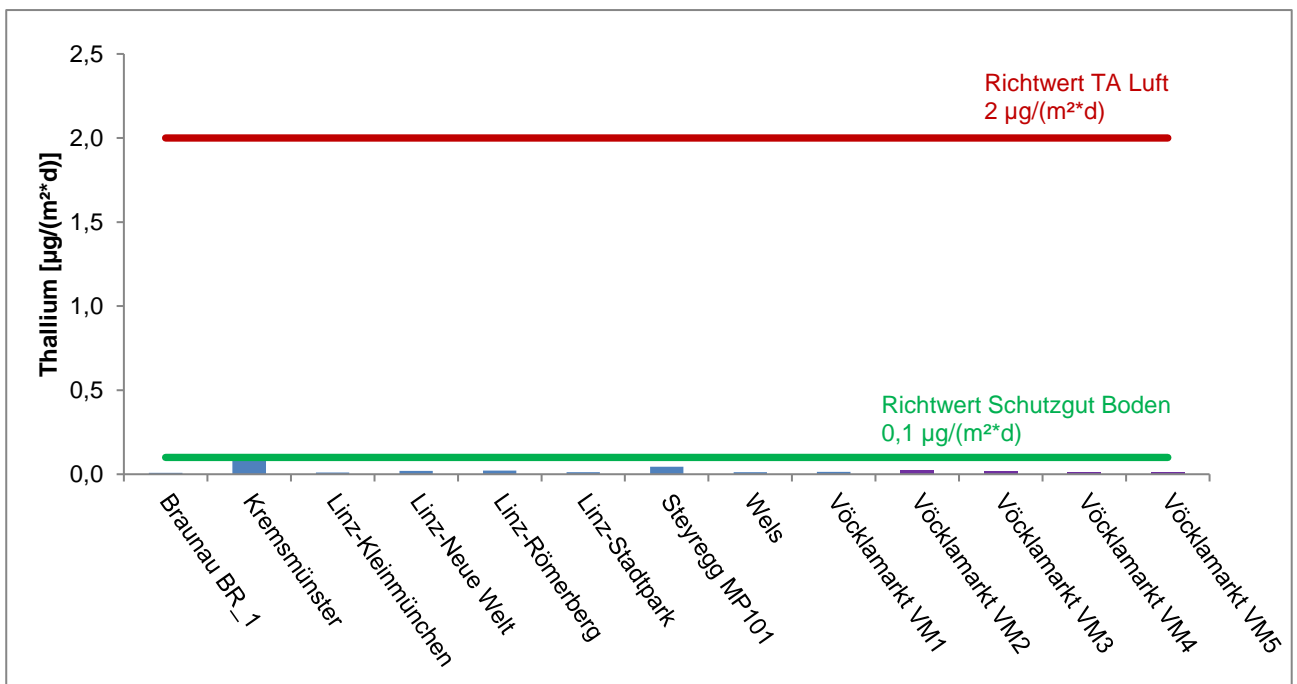


Abbildung 13: Thallium im JMW im Vergleich zu den Oö. Messstellen 2024

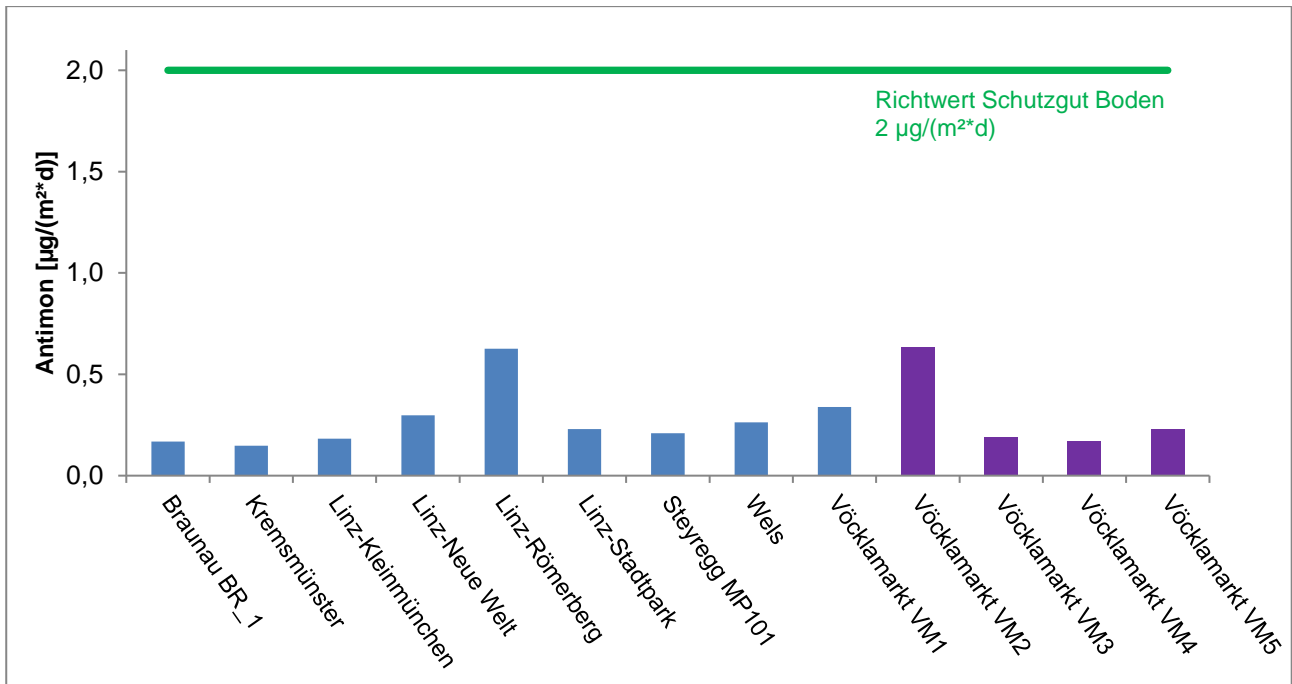


Abbildung 14: Antimon im JMW im Vergleich zu den Oö. Messstellen 2024

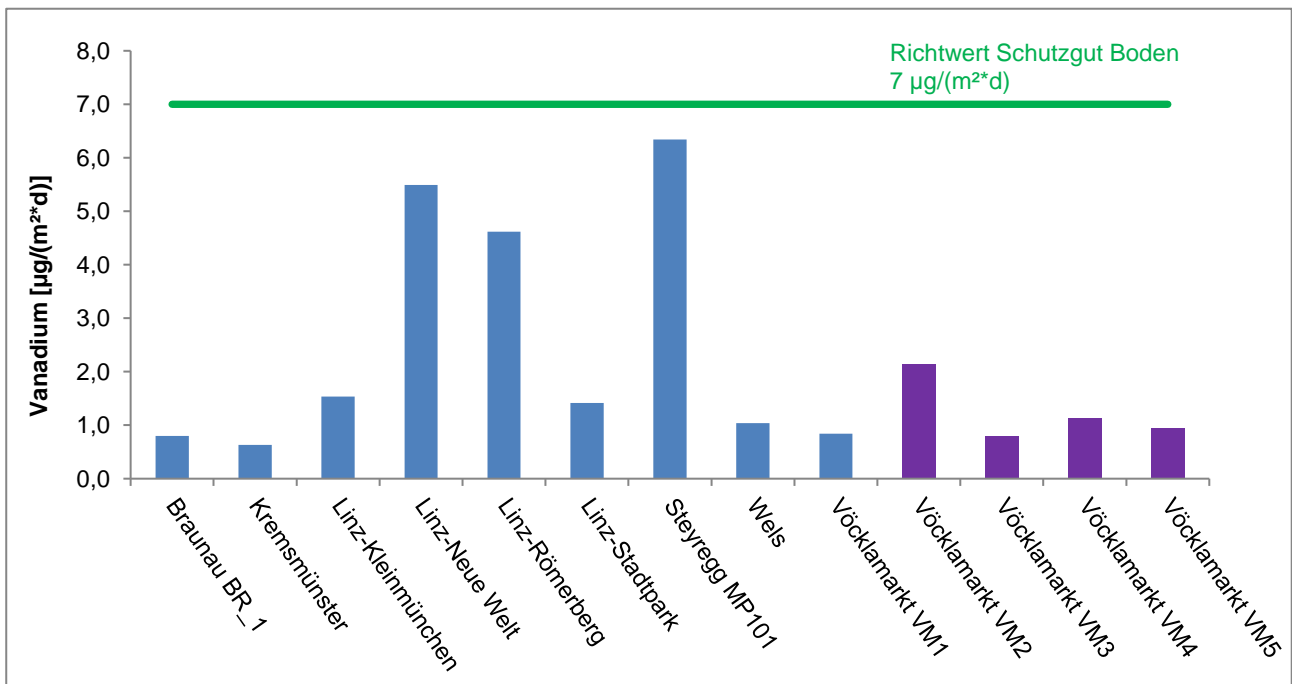


Abbildung 15: Vanadium im JMW im Vergleich zu den Oö. Messstellen 2024

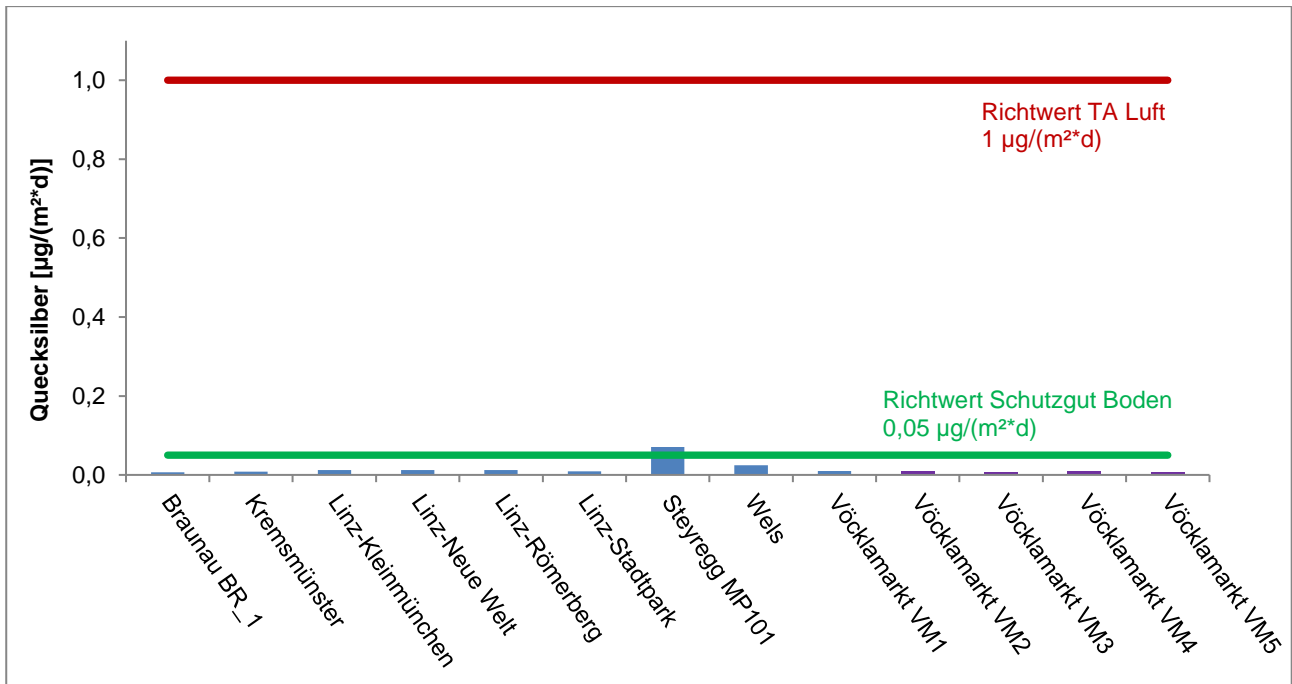


Abbildung 16: Quecksilber im JMW im Vergleich zu den Oö. Messstellen 2024

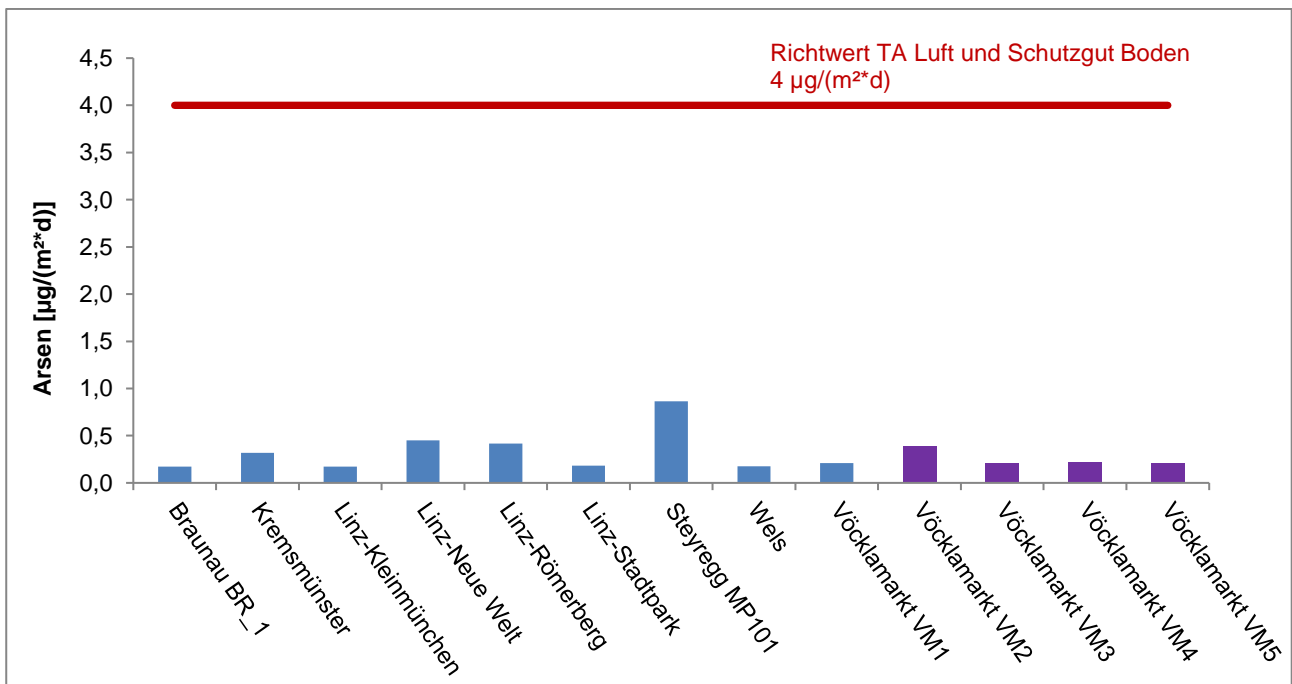


Abbildung 17: Arsen im JMW im Vergleich zu den Oö. Messstellen 2024

## 6. Trends der Jahresmittelwerte von 2006 bis 2024

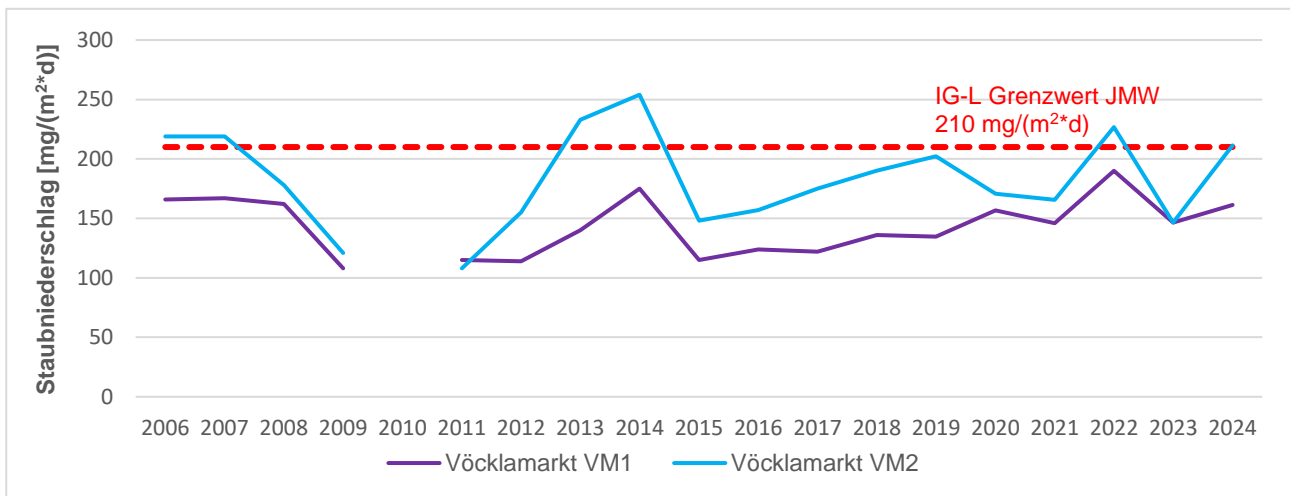


Abbildung 18: Staubniederschlag im JMW im Jahrestrend 2006 – 2009 und 2011 – 2024

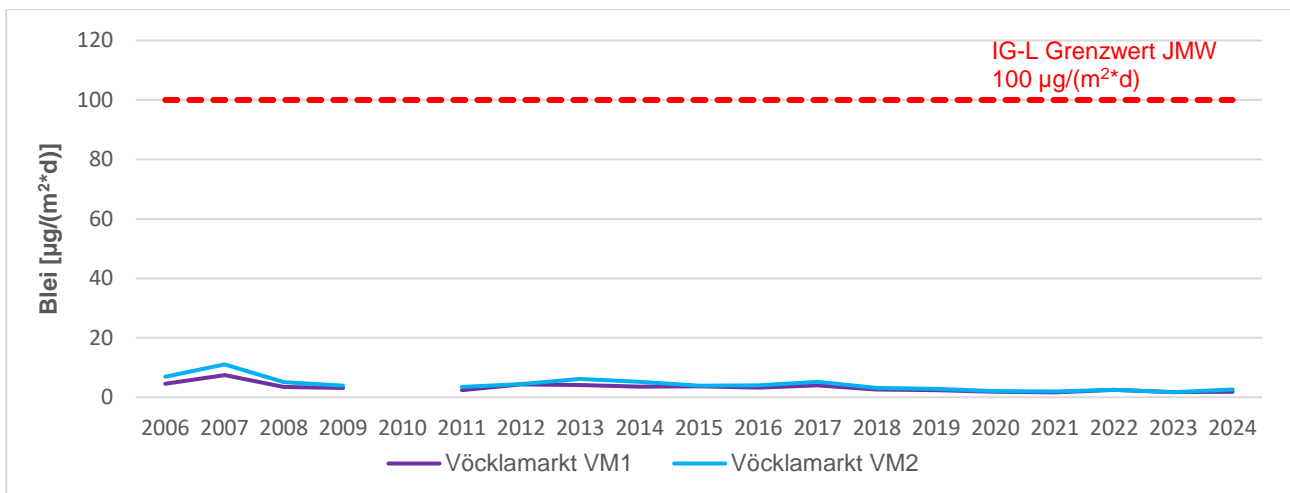


Abbildung 19: Blei im JMW im Jahrestrend 2006 – 2009 und 2011 – 2024

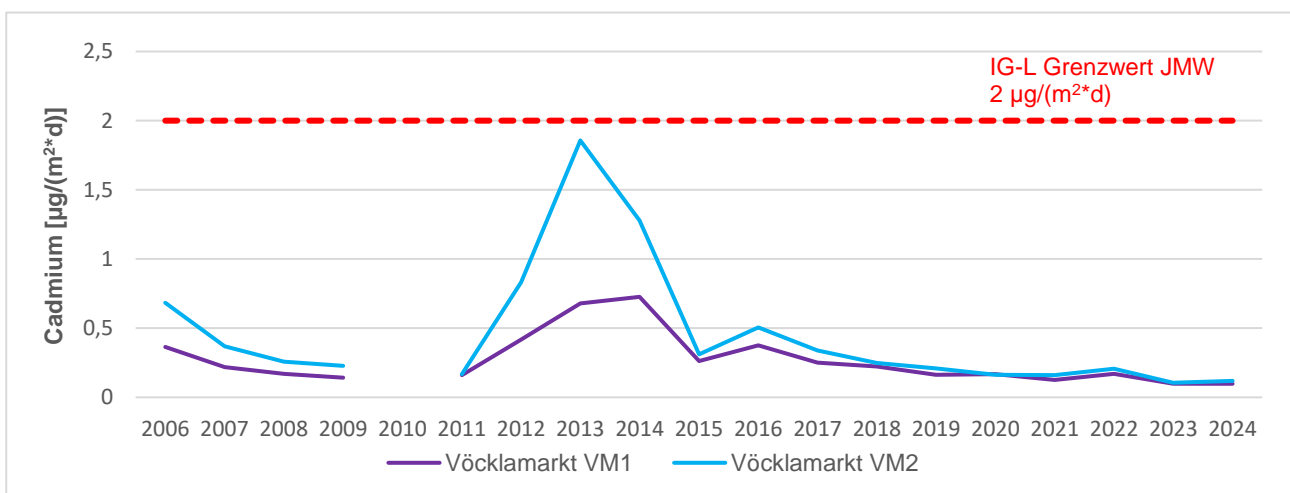


Abbildung 20: Cadmium im JMW im Jahrestrend 2006 – 2009 und 2011 – 2024

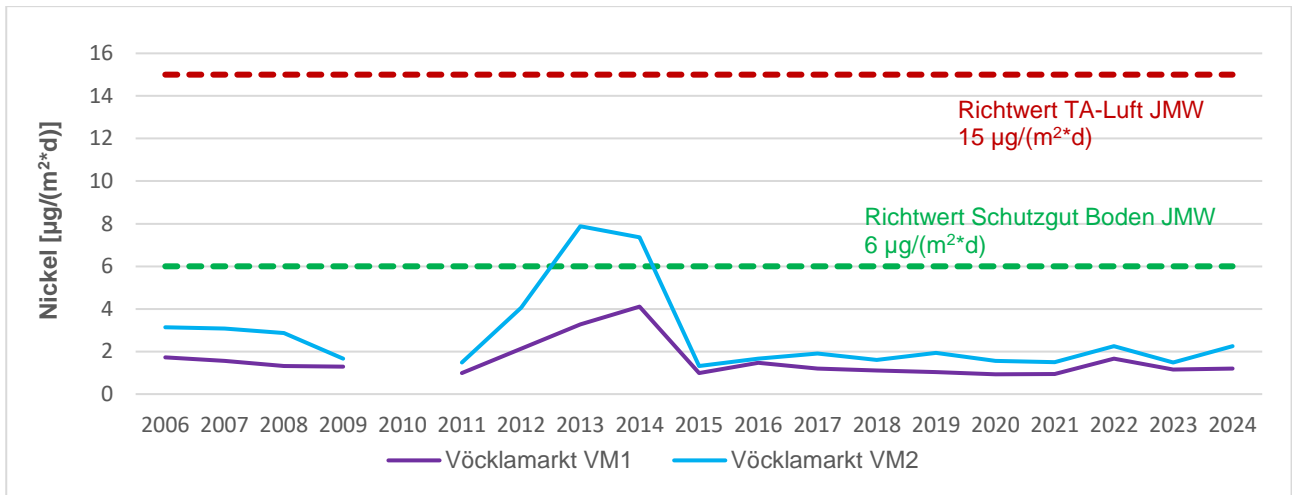


Abbildung 21: Nickel im JMW im Jahrestrend 2006 – 2009 und 2011 – 2024

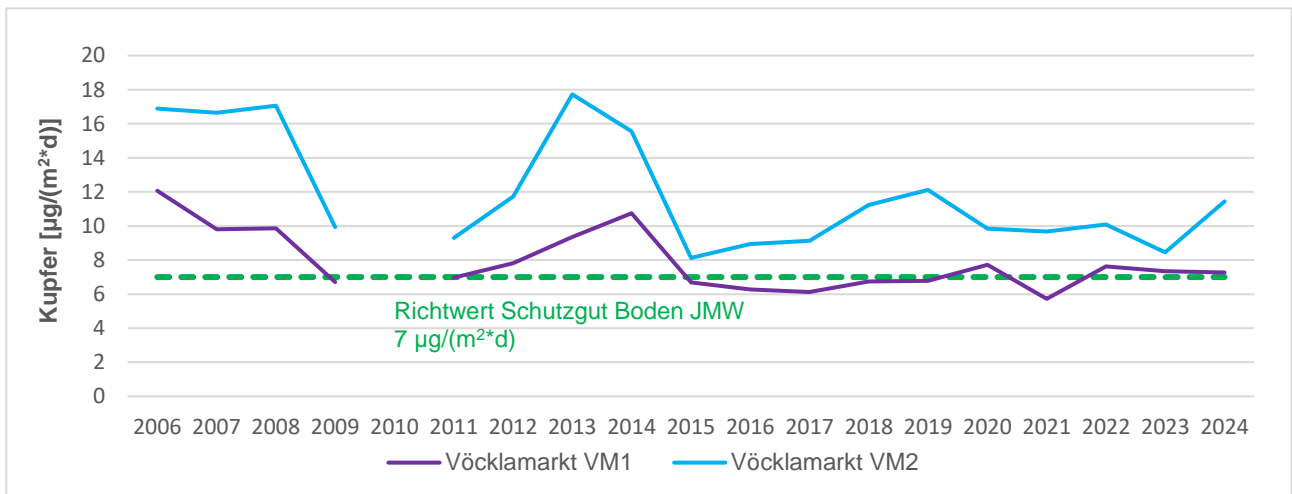


Abbildung 22: Kupfer im JMW im Jahrestrend 2006 – 2009 und 2011 – 2024

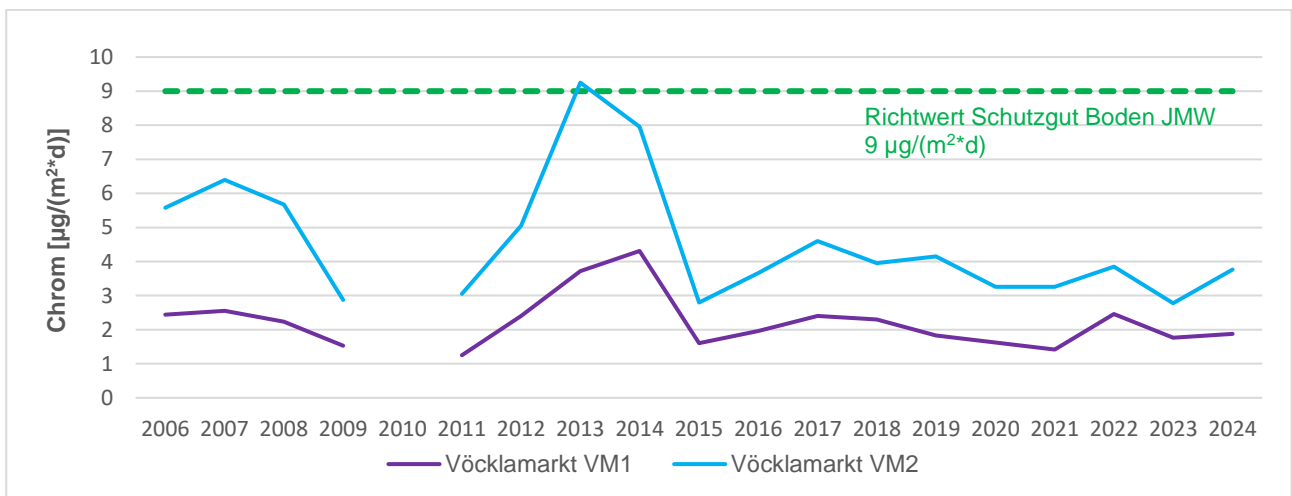


Abbildung 23: Chrom im JMW im Jahrestrend 2006 – 2009 und 2011 – 2024

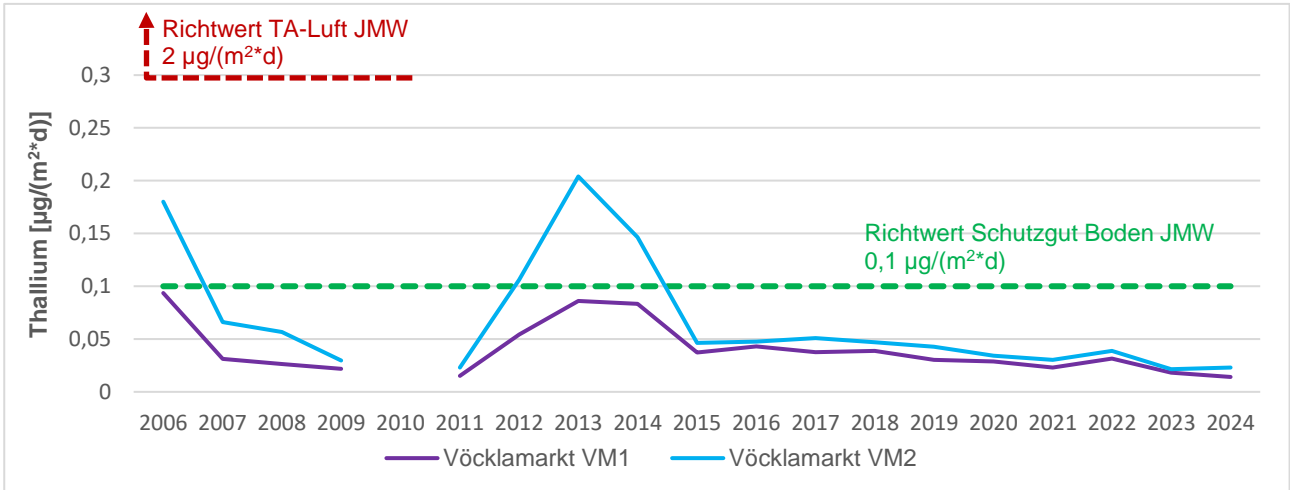


Abbildung 24: Thallium im JMW im Jahrestrend 2006 – 2009 und 2011 – 2024

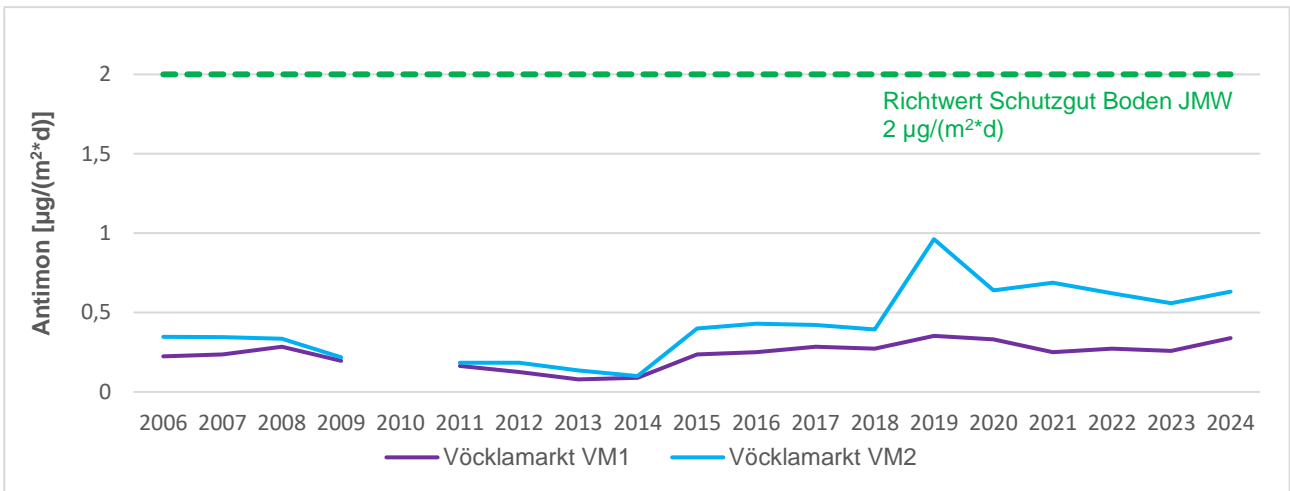


Abbildung 25: Antimon im JMW im Jahrestrend 2006 – 2009 und 2011 – 2024

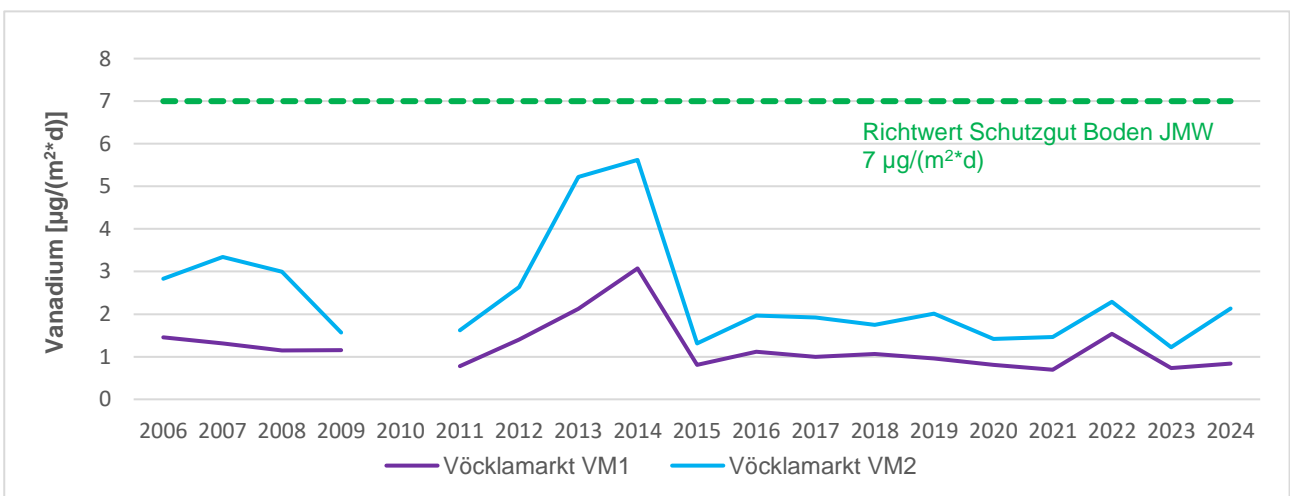


Abbildung 26: Vanadium im JMW im Jahrestrend 2006 – 2009 und 2011 – 2024



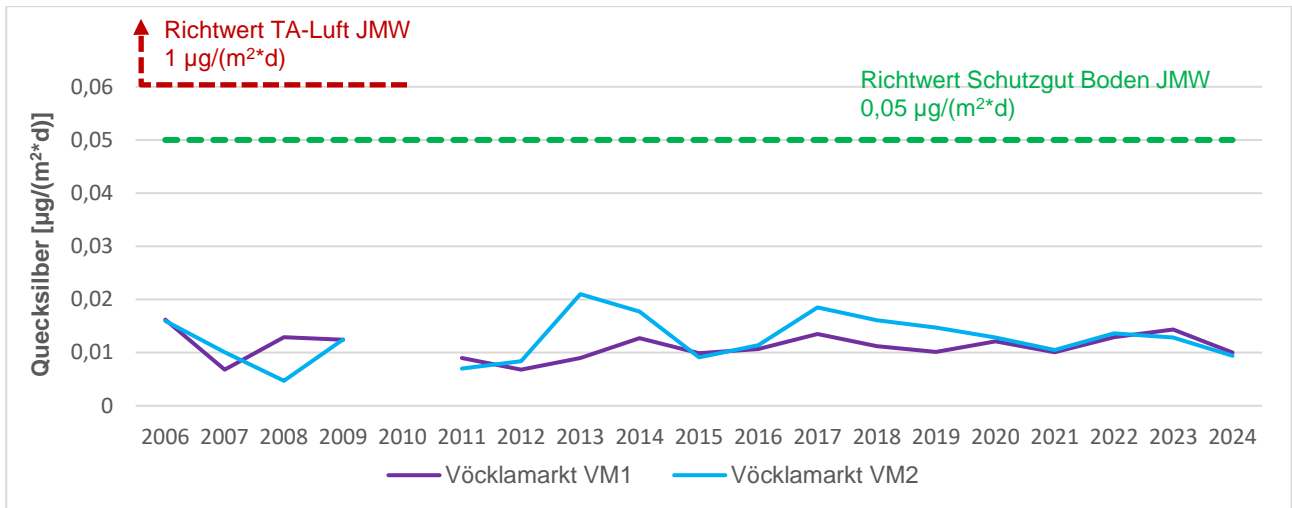


Abbildung 27: Quecksilber im JMW im Jahrestrend 2006 – 2009 und 2011 – 2024

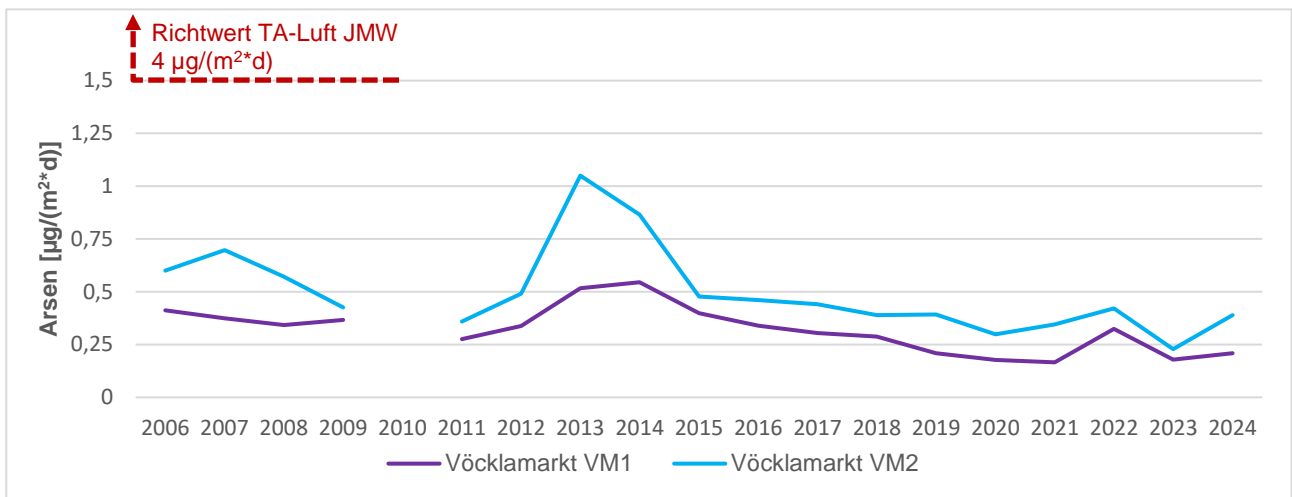


Abbildung 28: Arsen im JMW im Jahrestrend 2006 – 2009 und 2011 – 2024

## 7. Literatur

- [1] Bundesgesetz zum Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe (Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997 i.d.g.F.
- [2] Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L-Messkonzeptverordnung 2012 – IG-L-MKV 2012) BGBl. II Nr. 127/2012 i.d.g.F.
- [3] Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Deutschland), (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft), 18. August 2021
- [4] Kühling W./Reters H.-J.; Die Bewertung der Luftqualität bei Umweltverträglichkeitsprüfungen. Bewertungsmaßstäbe und Standards zur Konkretisierung einer wirksamen Umweltvorsorge (Schutzgut Boden); 1994
- [5] Staubniederschlag und Schwermetalle in Oberösterreich, Jahresberichte 2010 bis 2024; Hrsg. Umwelt Prüf- und Überwachungsstelle des Landes OÖ
- [6] VDI-Richtlinie 4320 Blatt 2, Messungen atmosphärischer Depositionen - Bestimmung des Staubniederschlags nach der Bergerhoff-Methode, Jänner 2012
- [7] EN 15841: Luftbeschaffenheit – Messverfahren zur Bestimmung von Arsen, Cadmium, Blei und Nickel in atmosphärischer Deposition, November 2009